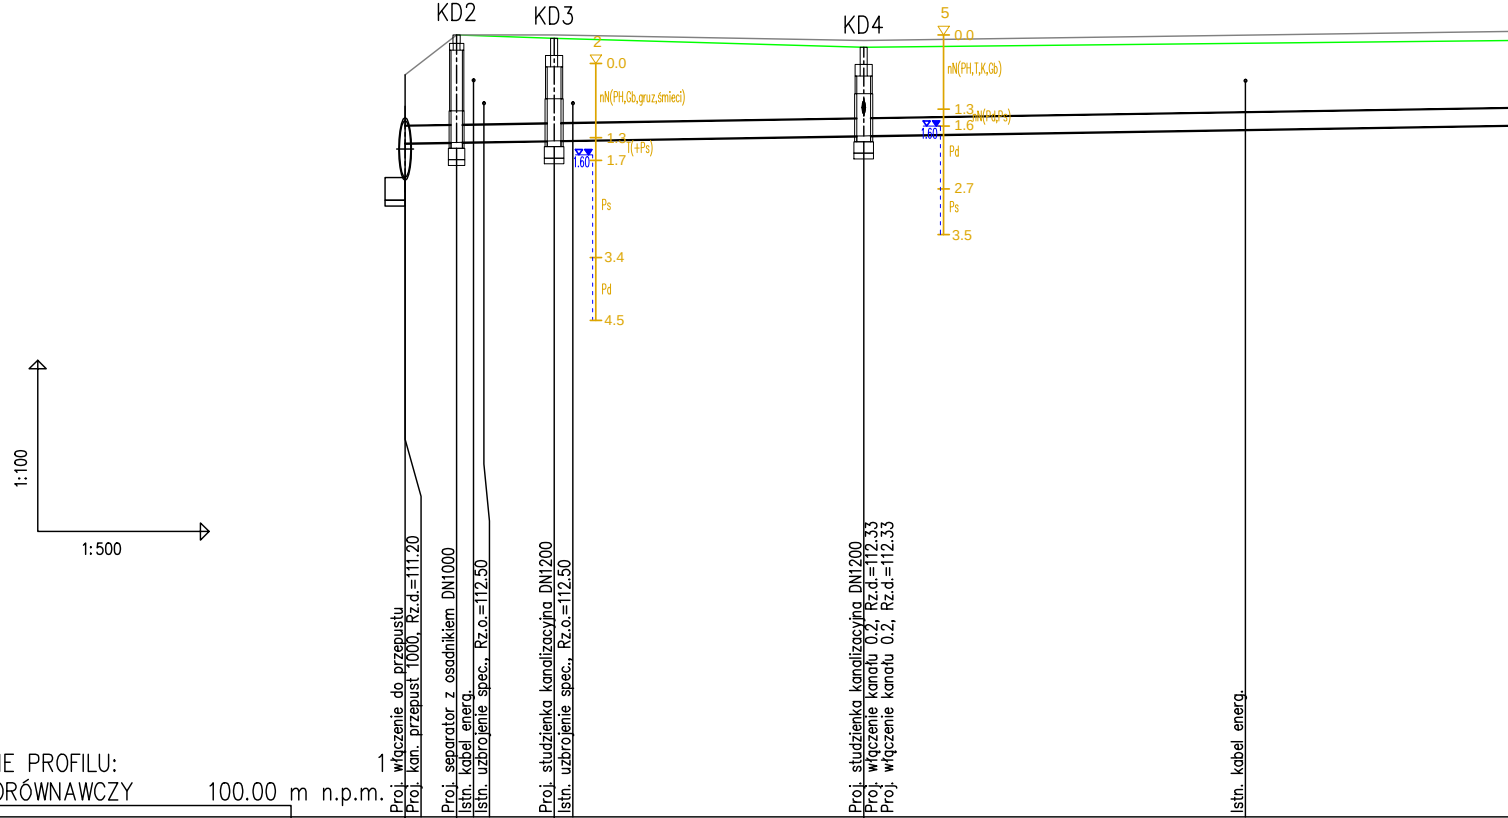
KD2
KD3
KD4
2
0.0
nN(PH,Gb,gruz,śmieci)
1.3
T(+Ps)
1.60
1.7
Ps
3.4
Pd
4.5
5
0.0
nN(PH,T,K,Gb)
1.3
nN(Pd,Ps)
1.60
1.6
Pd
2.7
Ps
3.5
1:100
1:500
Proj. włączenie do przepustu
Proj. kan. przepust 1000, Rz.d.=111.20
Proj. separator z osadnikiem DN1000
Istn. kabel energ.
Istn. uzbrojenie spec., Rz.o.=112.50
Proj. studzienka kanalizacyjna DN1200
Istn. uzbrojenie spec., Rz.o.=112.50
Proj. studzienka kanalizacyjna DN1200
Proj. włączenie kanału 0.2, Rz.d.=112.33
Proj. włączenie kanału 0.2, Rz.d.=112.33
Istn. kabel energ.

OZNACZENIE PROFILU: 1

POZIOM PORÓWNAWCZY 100.00 m n.p.m.

PROJ. RZĘDNA TERENU	113.00		113.70		113.64	113.48	
RZĘDNA TERENU ISTN.	113.00		113.70		113.70	113.60	
RZĘDNA DNA KANAŁU	111.20	111.80	111.81	111.82	111.84	111.93	112.04
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	1.80	1.20	1.89		1.80	1.55	
SPADKI, DŁUGOŚCI		0.32%					
ŚREDNICA, MATERIAŁ							ø0,3m PVC L=154.69m
ODLEGŁOŚCI	0.00	4.51	4.51	6.91 8.54	13.05	27.12 40.17	73.59 70.92
HEKTOMETRY	KD1		KD2		KD3	KD4	

0

Generator rysunkowy 7.33.6 (www.epi-graf.com.pl)

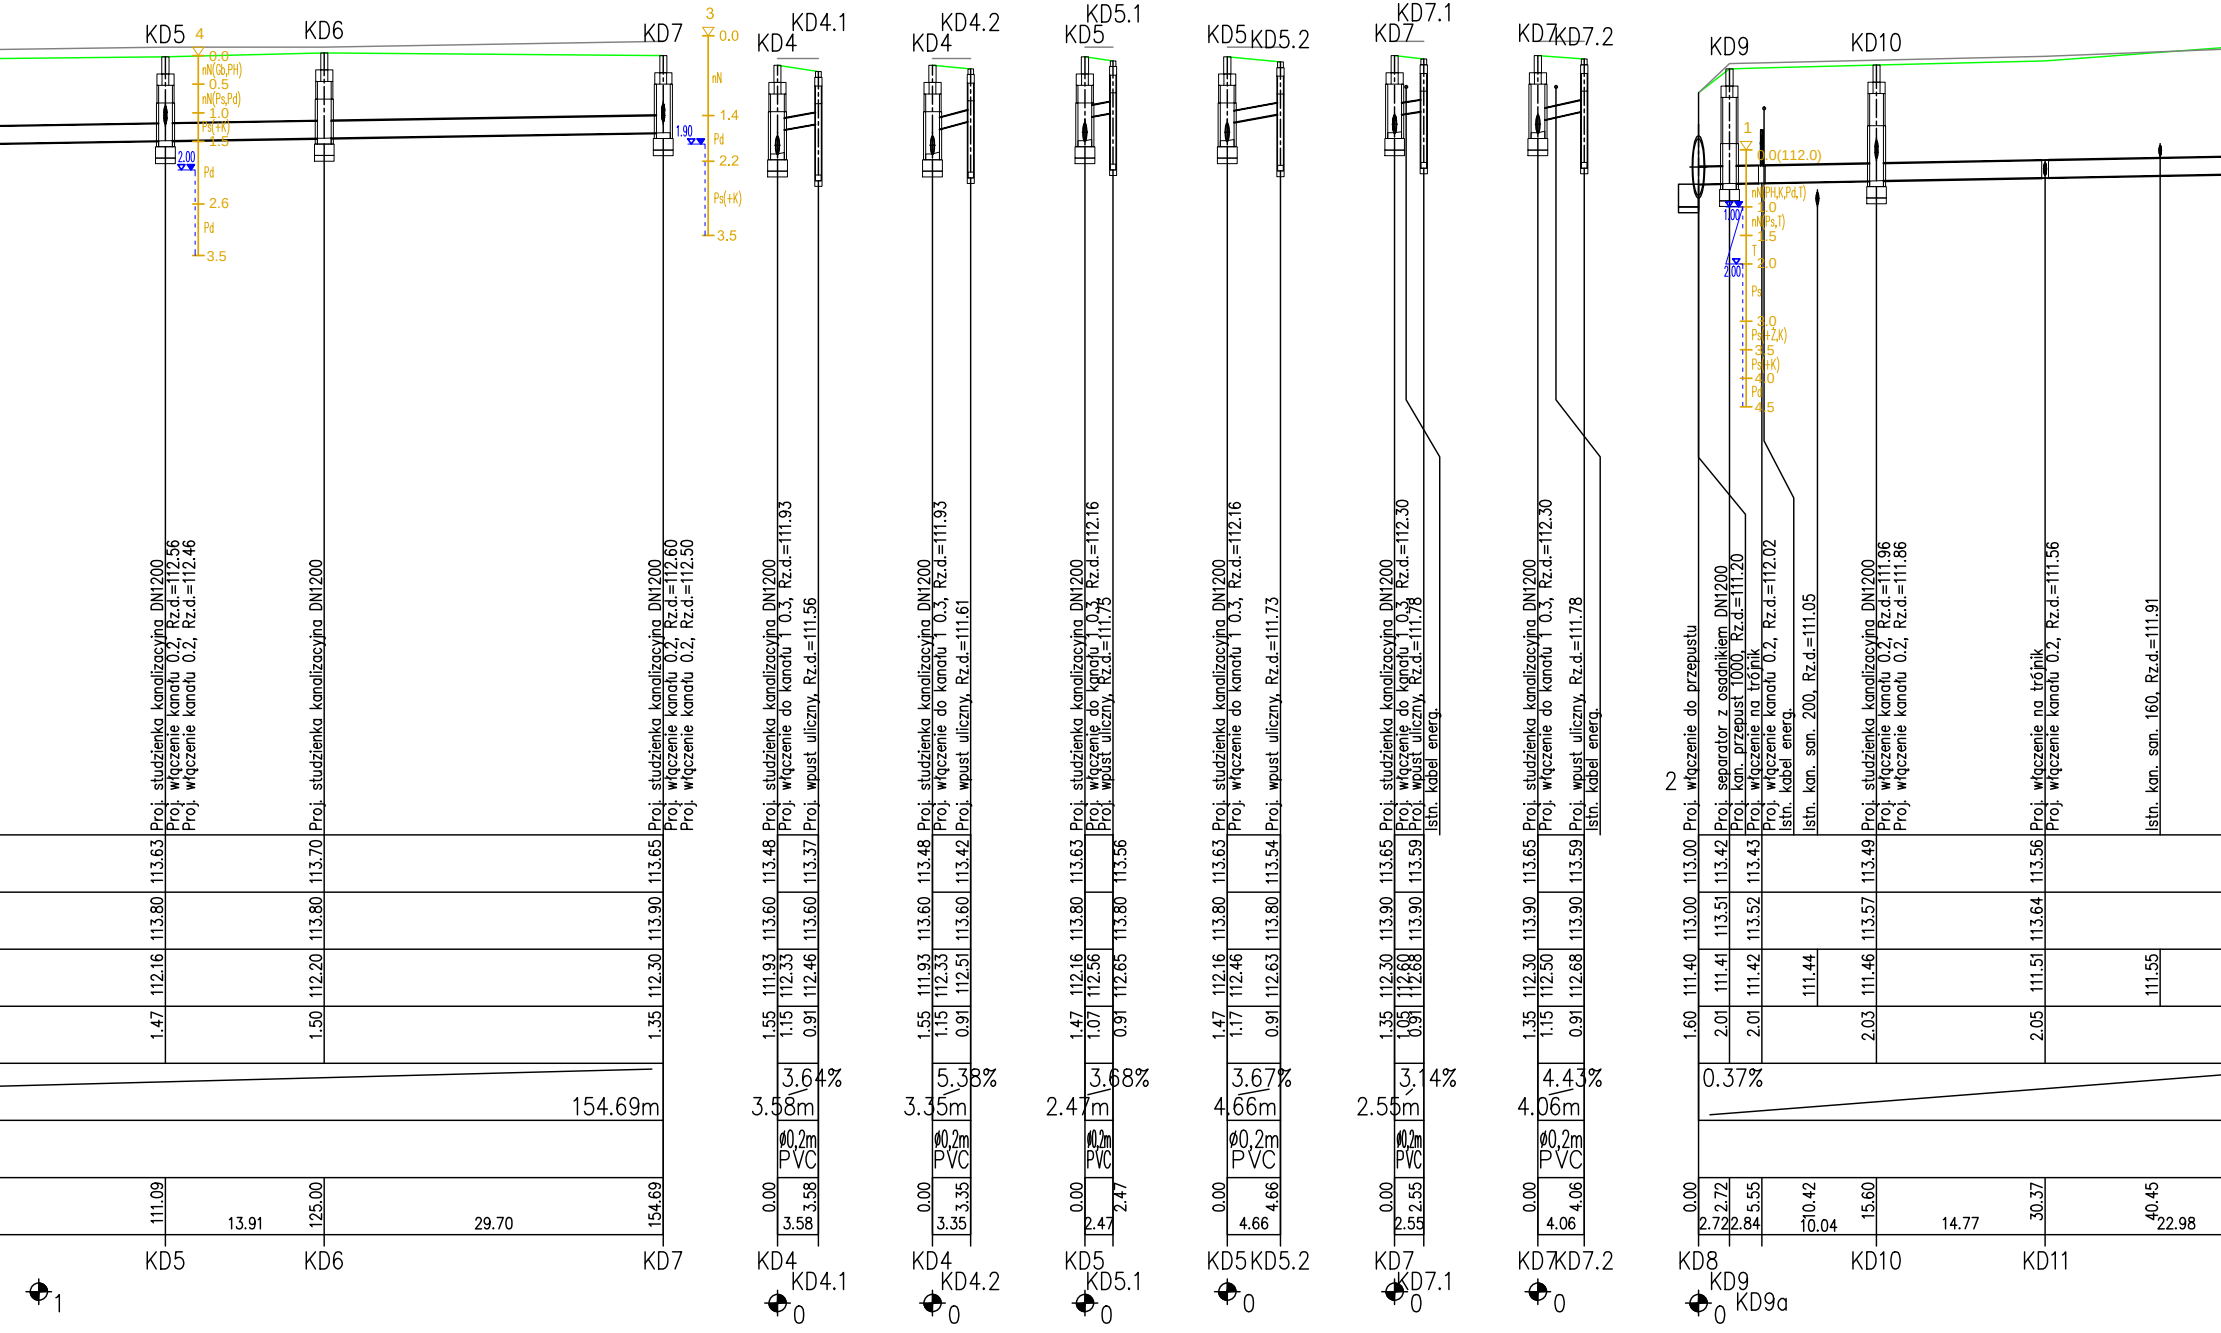

KD5
KD6
KD7
KD4
KD4.1
KD4.2
KD5.1
KD5.2
KD7.1
KD7.2
KD9
KD10
Proj. studzienka kanalizacyjna DN1200
Proj. włączenie kanału 0.2, Rz.d.=112.56
Proj. włączenie kanału 0.2, Rz.d.=112.46
Proj. studzienka kanalizacyjna DN1200
Proj. studzienka kanalizacyjna DN1200
Proj. włączenie kanału 0.2, Rz.d.=112.60
Proj. włączenie kanału 0.2, Rz.d.=112.50
Proj. studzienka kanalizacyjna DN1200
Proj. włączenie do kanału 1 0.3, Rz.d.=111.93
Proj. wpust uliczny, Rz.d.=111.56
Proj. studzienka kanalizacyjna DN1200
Proj. włączenie do kanału 1 0.3, Rz.d.=111.93
Proj. wpust uliczny, Rz.d.=111.61
Proj. studzienka kanalizacyjna DN1200
Proj. włączenie do kanału 1 0.3, Rz.d.=112.16
Proj. wpust uliczny, Rz.d.=111.75
Proj. studzienka kanalizacyjna DN1200
Proj. włączenie do kanału 1 0.3, Rz.d.=112.16
Proj. wpust uliczny, Rz.d.=111.73
Proj. studzienka kanalizacyjna DN1200
Proj. włączenie do kanału 1 0.3, Rz.d.=112.30
Proj. wpust uliczny, Rz.d.=111.78
Istn. kabel energ.
Proj. studzienka kanalizacyjna DN1200
Proj. włączenie do kanału 1 0.3, Rz.d.=112.30
Proj. wpust uliczny, Rz.d.=111.78
Istn. kabel energ.
2
Proj. włączenie do przepustu
Proj. separator z osadnikiem DN1200
Proj. kan. przepust 1000, Rz.d.=111.20
Proj. włączenie na trójnik
Proj. włączenie kanału 0.2, Rz.d.=112.02
Istn. kabel energ.
Istn. kan. san. 200, Rz.d.=111.05
Proj. studzienka kanalizacyjna DN1200
Proj. włączenie kanału 0.2, Rz.d.=111.96
Proj. włączenie kanału 0.2, Rz.d.=111.86
Proj. włączenie na trójnik
Proj. włączenie kanału 0.2, Rz.d.=111.56
Istn. kan. san. 160, Rz.d.=111.91
4
0.0
nN(Gb,PH)
0.5
nN(Ps,Pd)
1.0
Ps(+K)
1.5
2.00
Pd
2.6
Pd
3.5
3
0.0
nN
1.4
1.90
Pd
2.2
Ps(+K)
3.5
1
0.0(112.0)
nN(PH,K,Pd,T)
1.00
1.0
nN(Ps,T)
1.5
T
2.00
2.0
Ps
3.0
Ps(+Z,K)
3.5
Ps(+K)
4.0
Pd
4.5
113.63
113.80
112.16
1.47
113.70
113.80
112.20
1.50
113.65
113.90
112.30
1.35
113.48
113.60
111.93
1.55
113.37
113.60
112.33
1.15
112.46
0.91
113.48
113.60
111.93
1.55
113.42
113.60
112.33
1.15
112.51
0.91
113.63
113.80
112.16
1.47
113.56
113.80
112.56
1.07
112.65
0.91
113.63
113.80
112.16
1.47
113.54
113.80
112.46
1.17
112.63
0.91
113.65
113.90
112.30
1.35
113.59
113.90
112.60
112.68
1.05
0.91
113.65
113.90
112.30
1.35
113.59
113.90
112.50
1.15
112.68
0.91
113.00
113.00
111.40
1.60
113.42
113.51
111.41
2.01
113.43
113.52
111.42
2.01
111.44
113.49
113.57
111.46
2.03
113.56
113.64
111.51
2.05
111.55
154.69m
3.64%
3.58m
5.38%
3.35m
3.68%
2.47m
3.67%
4.66m
3.14%
2.55m
4.43%
4.06m
0.37%
ø0,2m
PVC
111.09
13.91
125.00
29.70
154.69
0.00
3.58
3.58
0.00
3.35
3.35
0.00
2.47
2.47
0.00
4.66
4.66
0.00
2.55
2.55
0.00
4.06
4.06
0.00
2.72
2.72
5.55
2.84
10.42
10.04
15.60
14.77
30.37
40.45
22.98
KD5
KD6
KD7
KD4
KD4.1
KD4
KD4.2
KD5
KD5.1
KD5
KD5.2
KD7
KD7.1
KD7
KD7.2
KD8
KD9
KD9a
KD10
KD11
1
0
0
0
0
0
0
0

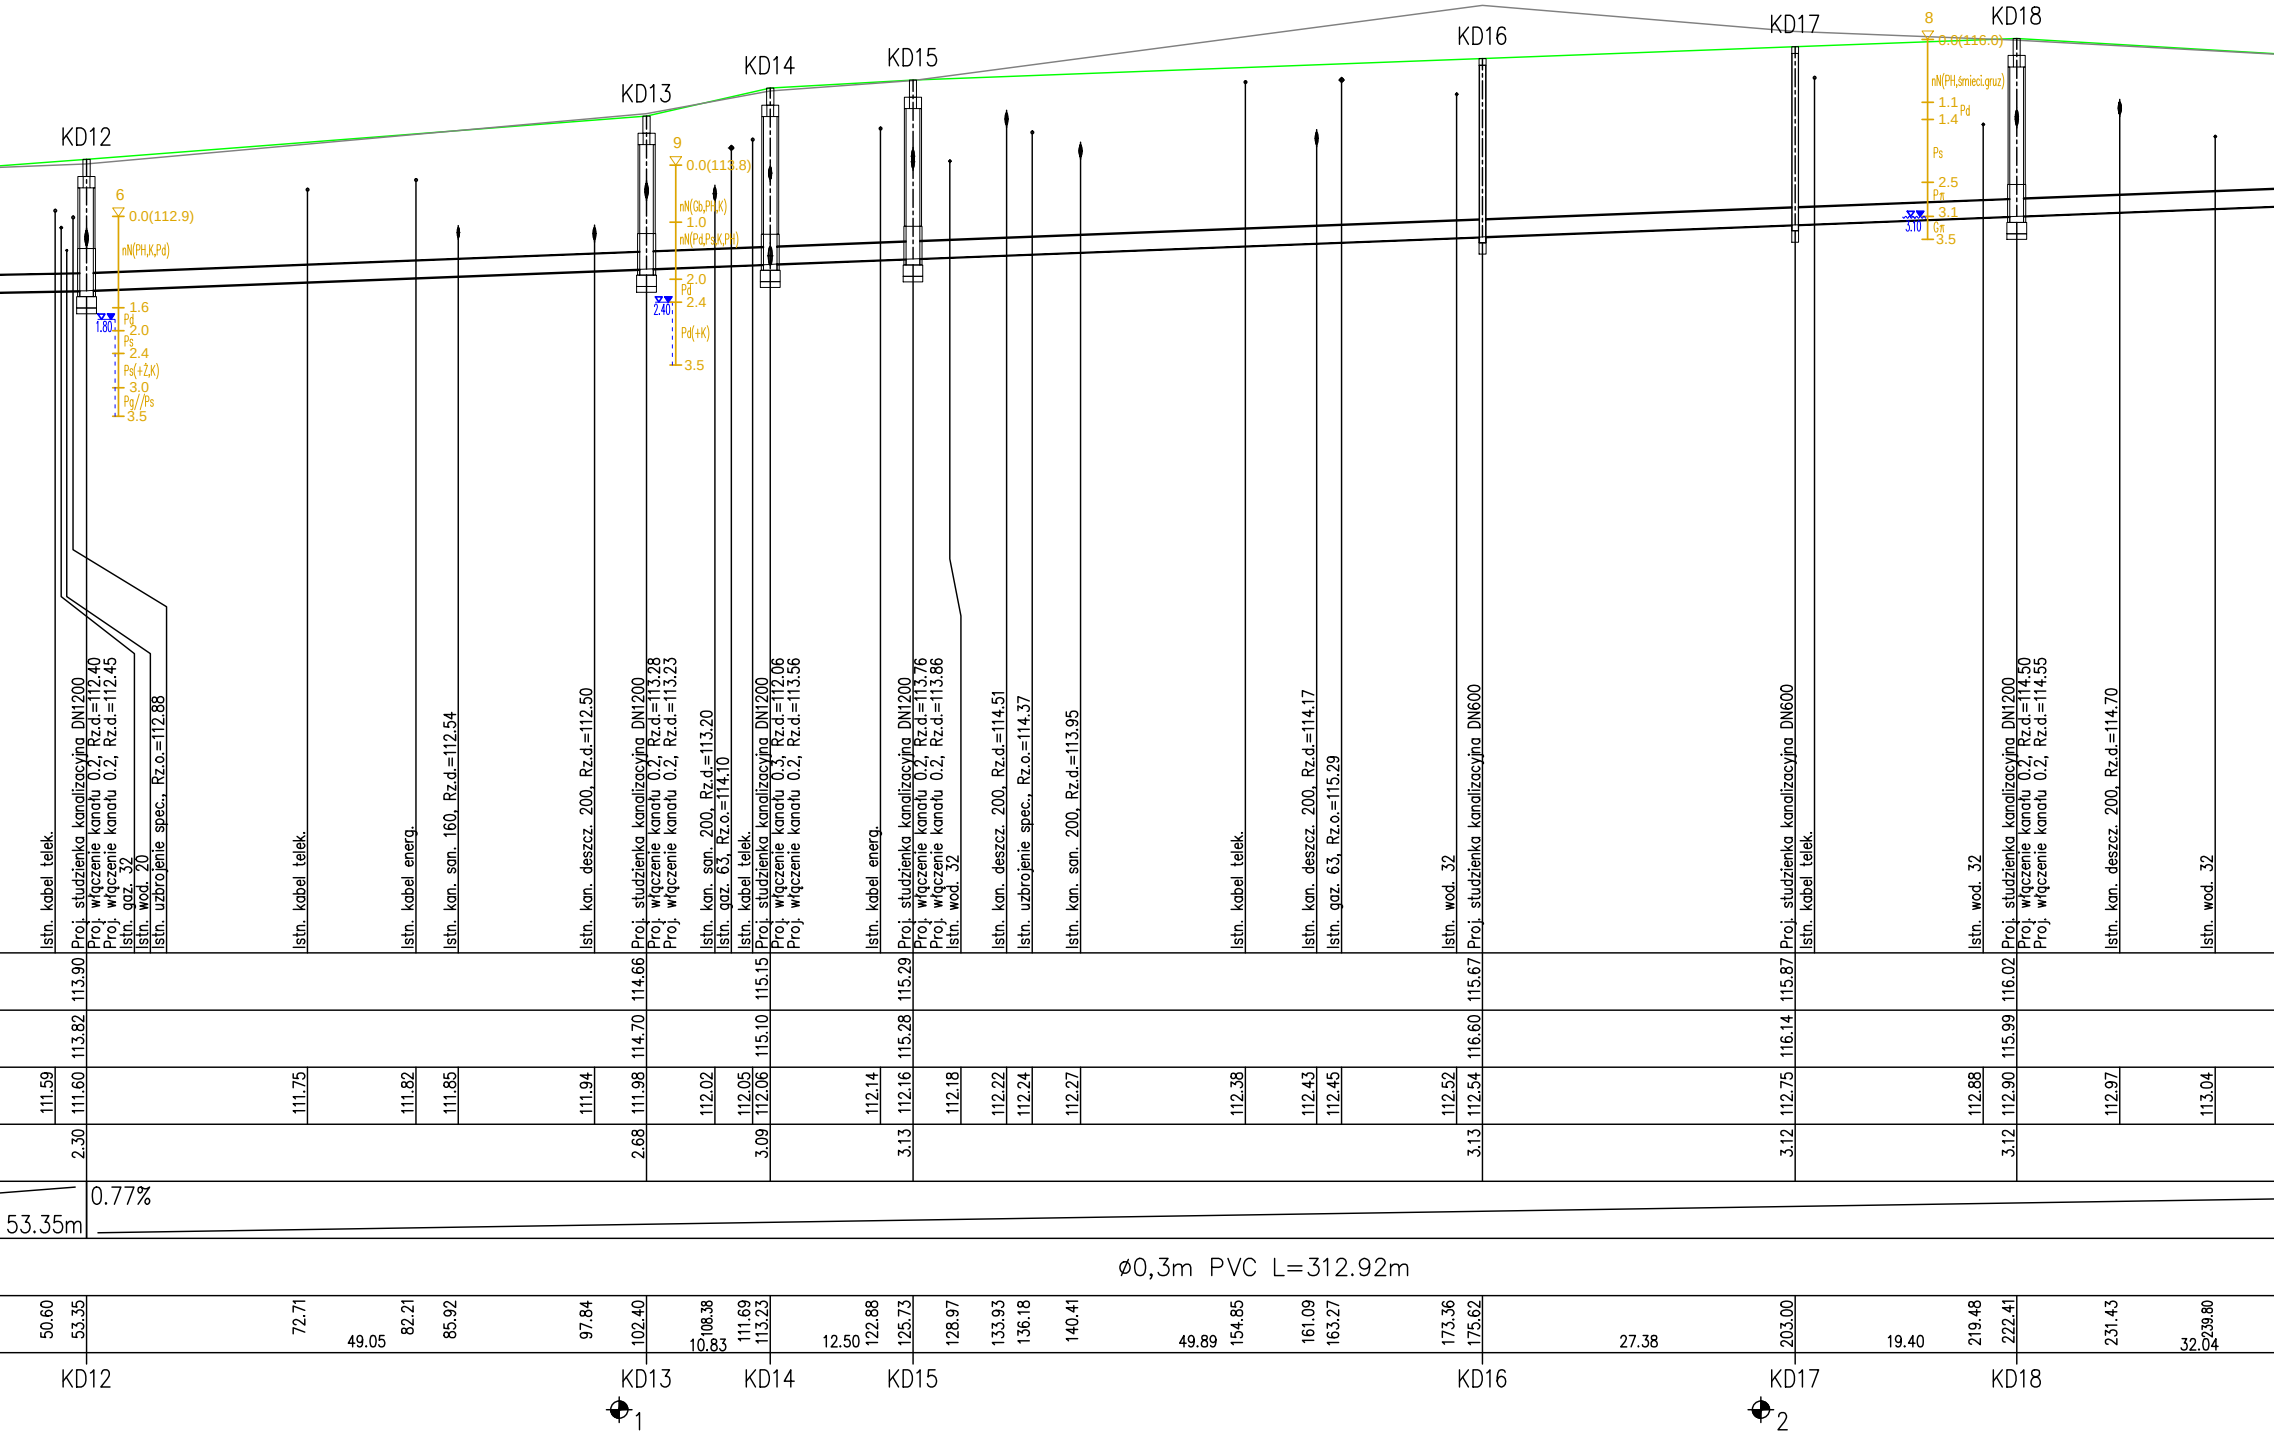
KD12
KD13
KD14
KD15
KD16
KD17
KD18
6
0.0(112.9)
nN(PH,K,Pd)
1.6
Pd
1.80
2.0
Ps
2.4
Ps(+Ż,K)
3.0
Pg//Ps
3.5
9
0.0(113.8)
nN(Gb,PH,K)
1.0
nN(Pd,Ps,K,PH)
2.0
Pd
2.40
2.4
Pd(+K)
3.5
8
0.0(116.0)
nN(PH,śmieci.gruz)
1.1
Pd
1.4
Ps
2.5
Pπ
3.1
3.10
Gπ
3.5
Istn. kabel telek.
Proj. studzienka kanalizacyjna DN1200
Proj. włączenie kanału 0.2, Rz.d.=112.40
Proj. włączenie kanału 0.2, Rz.d.=112.45
Istn. gaz. 32
Istn. wod. 20
Istn. uzbrojenie spec., Rz.o.=112.88
Istn. kabel telek.
Istn. kabel energ.
Istn. kan. san. 160, Rz.d.=112.54
Istn. kan. deszcz. 200, Rz.d.=112.50
Proj. studzienka kanalizacyjna DN1200
Proj. włączenie kanału 0.2, Rz.d.=113.28
Proj. włączenie kanału 0.2, Rz.d.=113.23
Istn. kan. san. 200, Rz.d.=113.20
Istn. gaz. 63, Rz.o.=114.10
Istn. kabel telek.
Proj. studzienka kanalizacyjna DN1200
Proj. włączenie kanału 0.3, Rz.d.=112.06
Proj. włączenie kanału 0.2, Rz.d.=113.56
Istn. kabel energ.
Proj. studzienka kanalizacyjna DN1200
Proj. włączenie kanału 0.2, Rz.d.=113.76
Proj. włączenie kanału 0.2, Rz.d.=113.86
Istn. wod. 32
Istn. kan. deszcz. 200, Rz.d.=114.51
Istn. uzbrojenie spec., Rz.o.=114.37
Istn. kan. san. 200, Rz.d.=113.95
Istn. kabel telek.
Istn. kan. deszcz. 200, Rz.d.=114.17
Istn. gaz. 63, Rz.o.=115.29
Istn. wod. 32
Proj. studzienka kanalizacyjna DN600
Proj. studzienka kanalizacyjna DN600
Istn. kabel telek.
Istn. wod. 32
Proj. studzienka kanalizacyjna DN1200
Proj. włączenie kanału 0.2, Rz.d.=114.50
Proj. włączenie kanału 0.2, Rz.d.=114.55
Istn. kan. deszcz. 200, Rz.d.=114.70
Istn. wod. 32
113.90
114.66
115.15
115.29
115.67
115.87
116.02
113.82
114.70
115.10
115.28
116.60
116.14
115.99
111.59
111.60
111.75
111.82
111.85
111.94
111.98
112.02
112.05
112.06
112.14
112.16
112.18
112.22
112.24
112.27
112.38
112.43
112.45
112.52
112.54
112.75
112.88
112.90
112.97
113.04
2.30
2.68
3.09
3.13
3.13
3.12
3.12
0.77%
53.35m
ø0,3m PVC L=312.92m
50.60
53.35
72.71
49.05
82.21
85.92
97.84
102.40
108.38
10.83
111.69
113.23
12.50
122.88
125.73
128.97
133.93
136.18
140.41
49.89
154.85
161.09
163.27
173.36
175.62
27.38
203.00
19.40
219.48
222.41
231.43
239.80
32.04
KD12
KD13
KD14
KD15
KD16
KD17
KD18
1
2

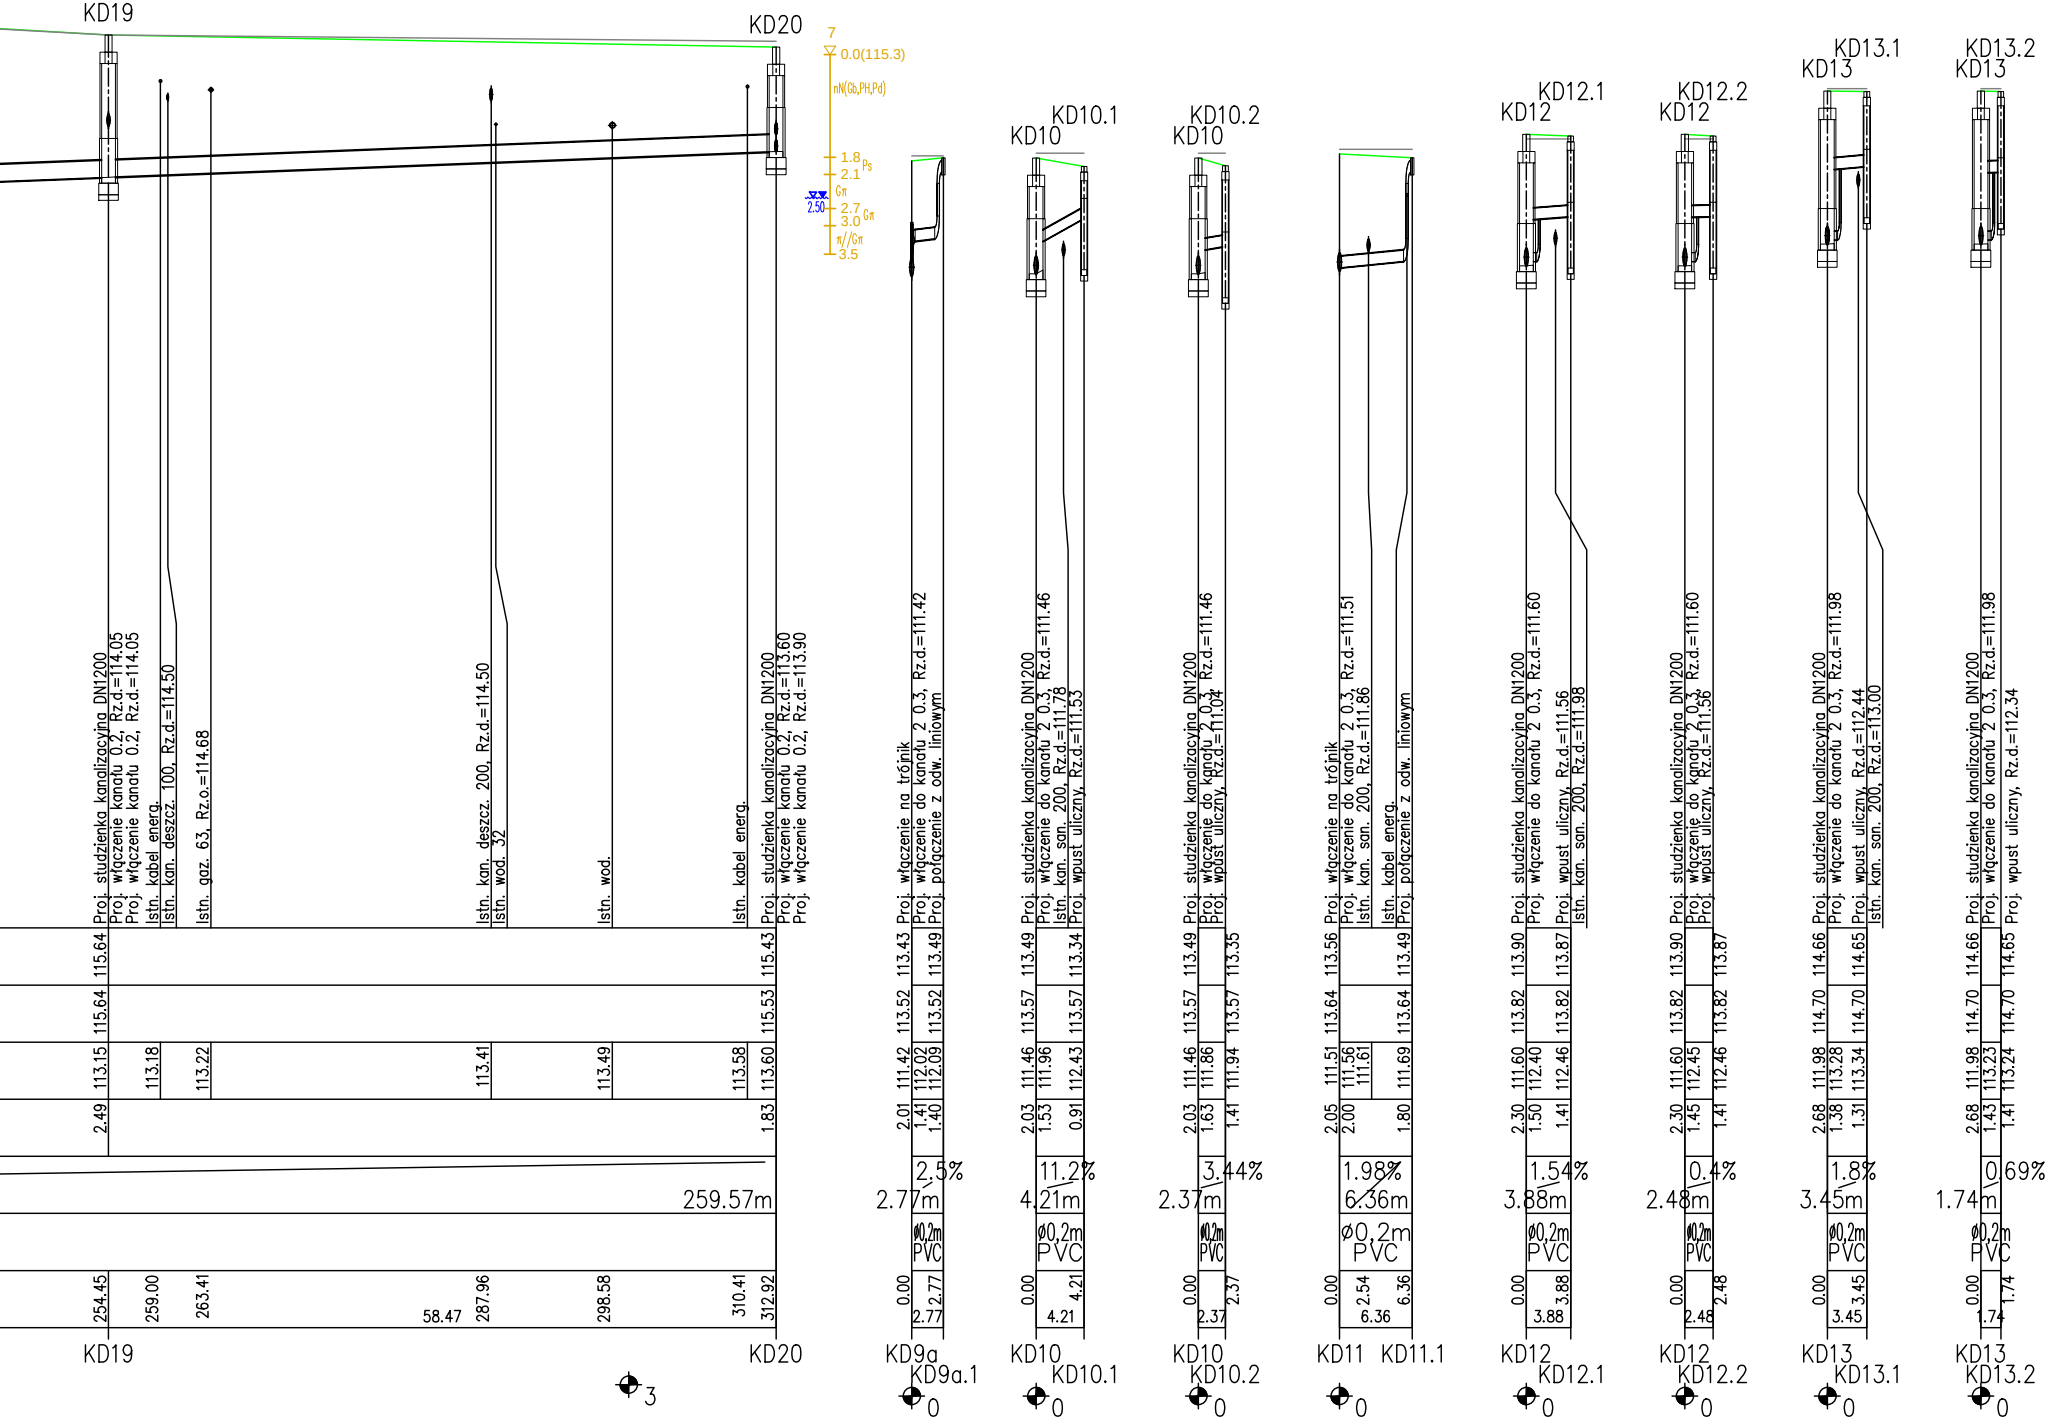
KD19
KD20
KD10 KD10.1
KD10 KD10.2
KD12 KD12.1
KD12 KD12.2
KD13 KD13.1
KD13 KD13.2
7
0.0(115.3)
nN(Gb,PH,Pd)
1.8 Ps
2.1
Gπ
2.50
2.7
3.0 Gπ
π//Gπ
3.5
Proj. studzienka kanalizacyjna DN1200
Proj. włączenie kanału 0.2, Rz.d.=114.05
Proj. włączenie kanału 0.2, Rz.d.=114.05
Istn. kabel energ.
Istn. kan. deszcz. 100, Rz.d.=114.50
Istn. gaz. 63, Rz.o.=114.68
Istn. kan. deszcz. 200, Rz.d.=114.50
Istn. wod. 32
Istn. wod.
Istn. kabel energ.
Proj. studzienka kanalizacyjna DN1200
Proj. włączenie kanału 0.2, Rz.d.=113.60
Proj. włączenie kanału 0.2, Rz.d.=113.90
Proj. włączenie na trójnik
Proj. włączenie do kanału ∠ 0.3, Rz.d.=111.42
Proj. połączenie z odw. liniowym
Proj. studzienka kanalizacyjna DN1200
Proj. włączenie do kanału ∠ 0.3, Rz.d.=111.46
Istn. kan. san. 200, Rz.d.=111.78
Proj. wpust uliczny, Rz.d.=111.53
Proj. studzienka kanalizacyjna DN1200
Proj. włączenie do kanału ∠ 0.3, Rz.d.=111.46
Proj. wpust uliczny, Rz.d.=111.04
Proj. włączenie na trójnik
Proj. włączenie do kanału ∠ 0.3, Rz.d.=111.51
Istn. kan. san. 200, Rz.d.=111.86
Istn. kabel energ.
Proj. połączenie z odw. liniowym
Proj. studzienka kanalizacyjna DN1200
Proj. włączenie do kanału ∠ 0.3, Rz.d.=111.60
Proj. wpust uliczny, Rz.d.=111.56
Istn. kan. san. 200, Rz.d.=111.98
Proj. studzienka kanalizacyjna DN1200
Proj. włączenie do kanału ∠ 0.3, Rz.d.=111.60
Proj. wpust uliczny, Rz.d.=111.56
Proj. studzienka kanalizacyjna DN1200
Proj. włączenie do kanału ∠ 0.3, Rz.d.=111.98
Proj. wpust uliczny, Rz.d.=112.44
Istn. kan. san. 200, Rz.d.=113.00
Proj. studzienka kanalizacyjna DN1200
Proj. włączenie do kanału ∠ 0.3, Rz.d.=111.98
Proj. wpust uliczny, Rz.d.=112.34
115.64 115.43
115.64 115.53
113.15 113.18 113.22 113.41 113.49 113.58 113.60
2.49 1.83
259.57m
254.45 259.00 263.41 58.47 287.96 298.58 310.41 312.92
113.43 113.49 113.52 113.52 111.42 112.02 112.09 2.01 1.41 1.40
2.5% 2.77m ø0,2m PVC 0.00 2.77 2.77
113.49 113.34 113.57 113.57 111.46 111.96 112.43 2.03 1.53 0.91
11.2% 4.21m ø0,2m PVC 0.00 4.21 4.21
113.49 113.35 113.57 113.57 111.46 111.86 111.94 2.03 1.63 1.41
3.44% 2.37m ø0,2m PVC 0.00 2.37 2.37
113.56 113.49 113.64 113.64 111.51 111.56 111.61 111.69 2.05 2.00 1.80
1.98% 6.36m ø0,2m PVC 0.00 2.54 6.36 6.36
113.90 113.87 113.82 113.82 111.60 112.40 112.46 2.30 1.50 1.41
1.54% 3.88m ø0,2m PVC 0.00 3.88 3.88
113.90 113.87 113.82 113.82 111.60 112.45 112.46 2.30 1.45 1.41
0.4% 2.48m ø0,2m PVC 0.00 2.48 2.48
114.66 114.65 114.70 114.70 111.98 113.28 113.34 2.68 1.38 1.31
1.8% 3.45m ø0,2m PVC 0.00 3.45 3.45
114.66 114.65 114.70 114.70 111.98 113.23 113.24 2.68 1.43 1.41
0.69% 1.74m ø0,2m PVC 0.00 1.74 1.74
KD19
KD20
3
KD9a KD9a.1 0
KD10 KD10.1 0
KD10 KD10.2 0
KD11 KD11.1 0
KD12 KD12.1 0
KD12 KD12.2 0
KD13 KD13.1 0
KD13 KD13.2 0

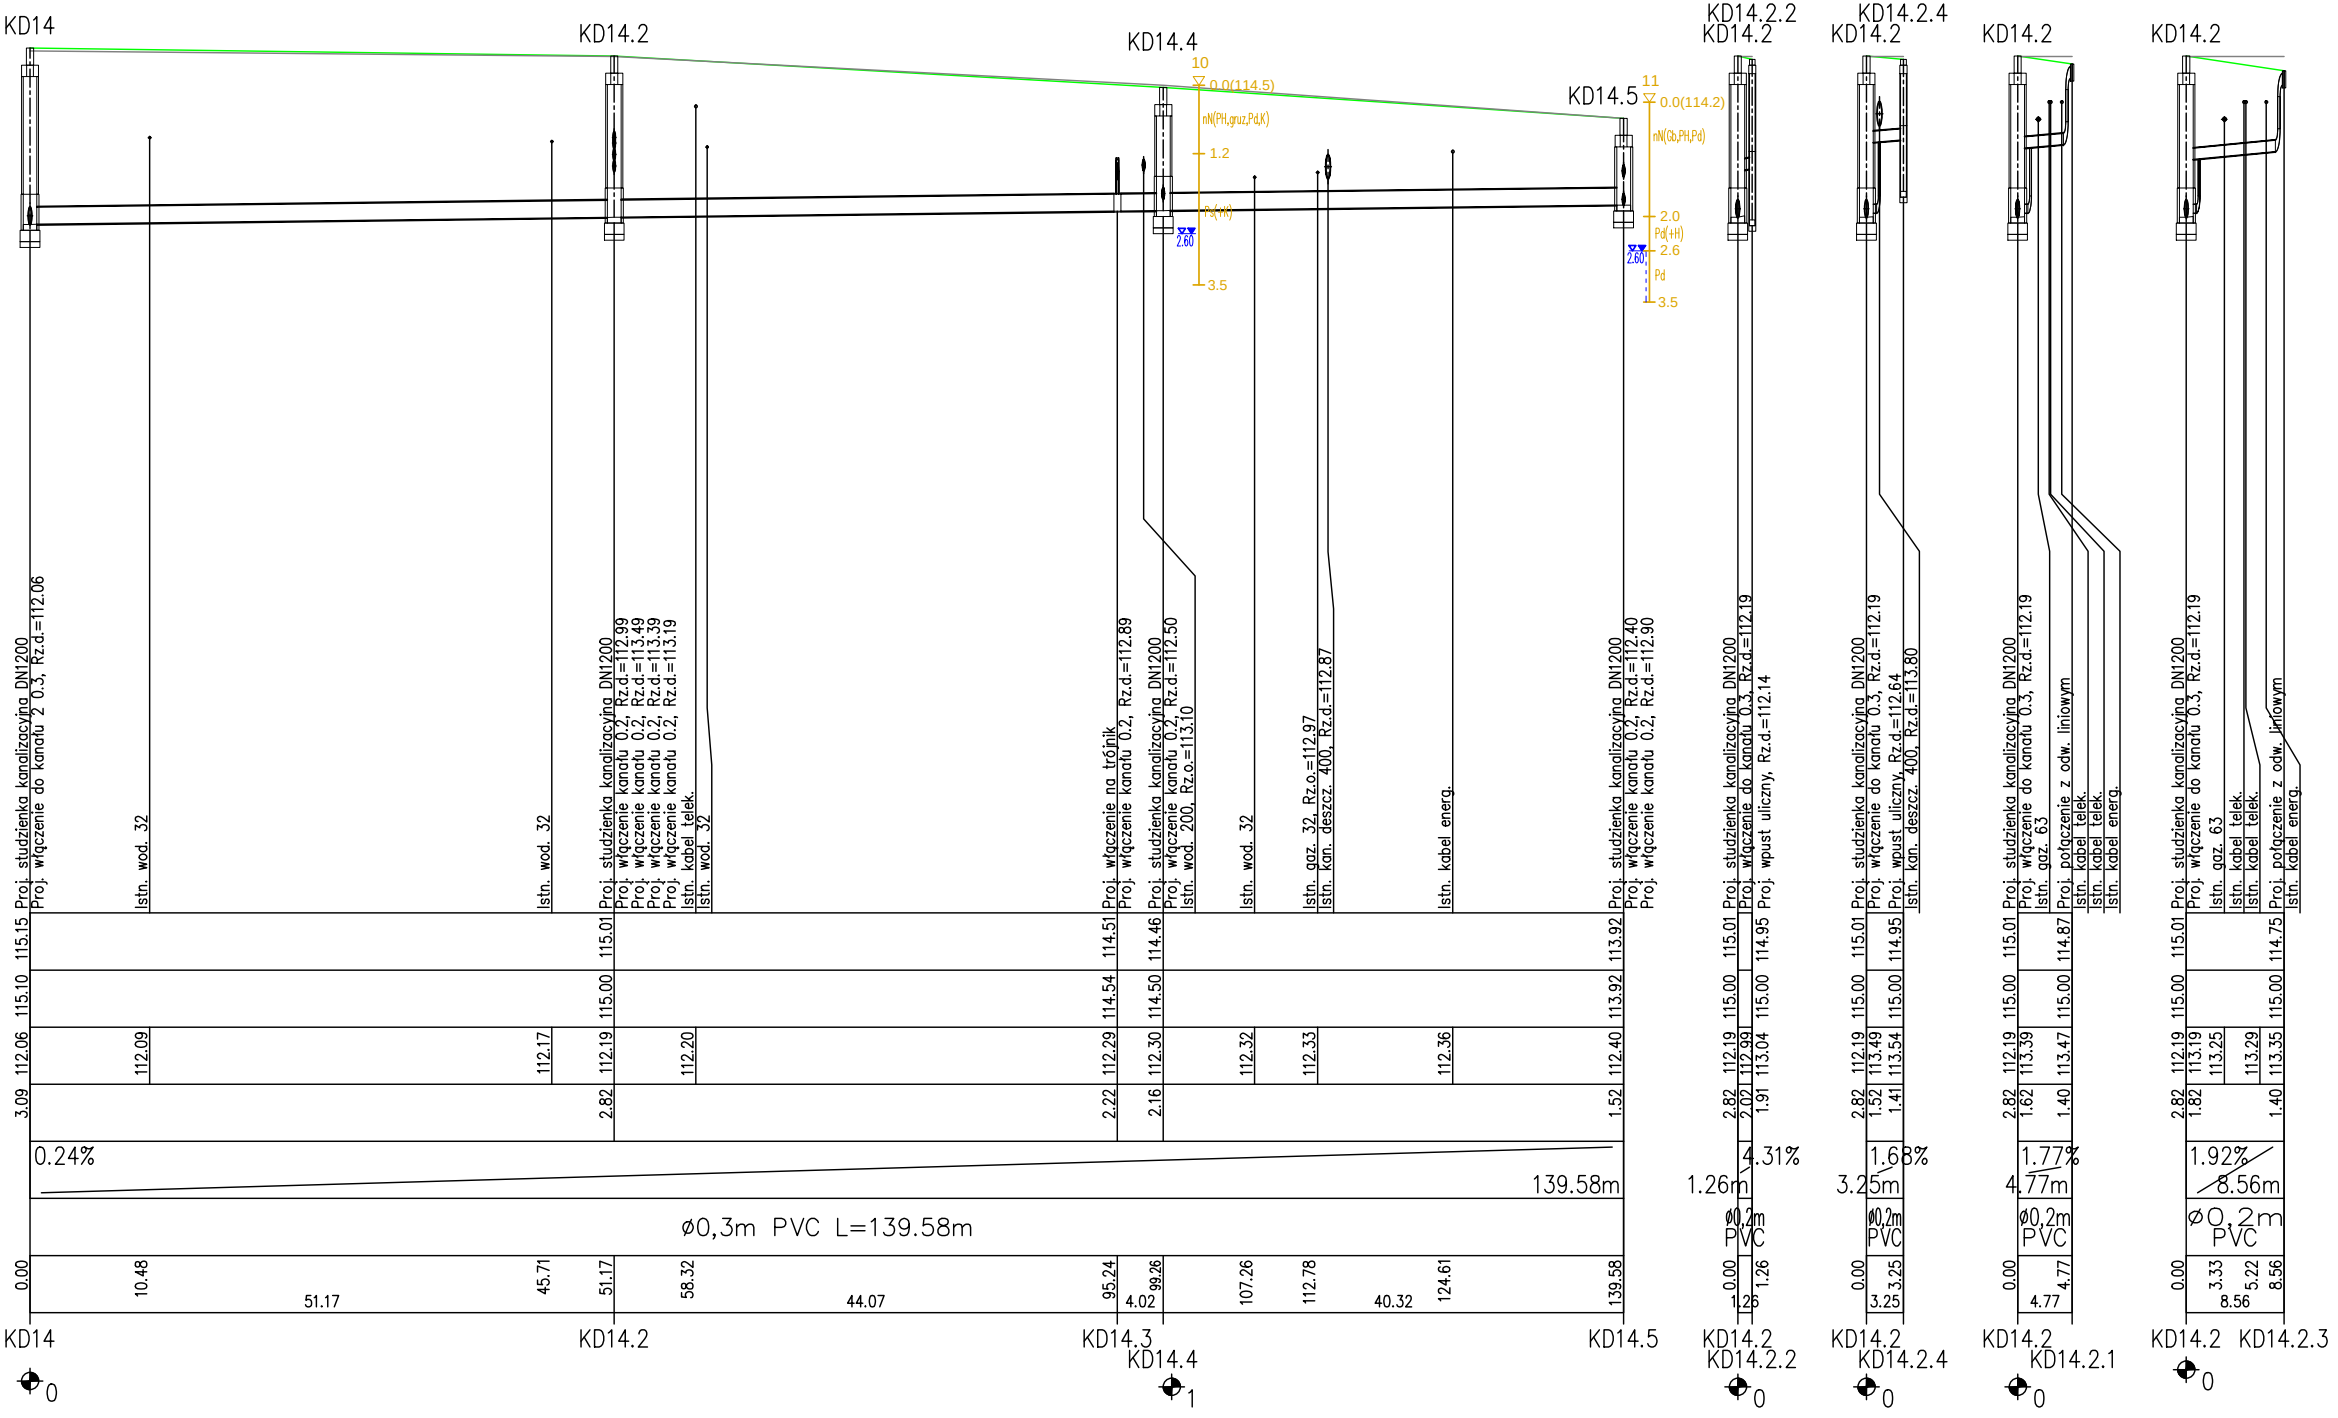
KD14
KD14.2
KD14.4
KD14.5
KD14.2.2
KD14.2
KD14.2.4
KD14.2
KD14.2
KD14.2
10
0.0(114.5)
nN(PH,gruz,Pd,K)
1.2
Ps(+K)
2.60
3.5
11
0.0(114.2)
nN(Gb,PH,Pd)
2.0
Pd(+H)
2.6
2.60
Pd
3.5
Proj. studzienka kanalizacyjna DN1200
Proj. włączenie do kanału 2 0.3, Rz.d.=112.06
Istn. wod. 32
Istn. wod. 32
Proj. studzienka kanalizacyjna DN1200
Proj. włączenie kanału 0.2, Rz.d.=112.99
Proj. włączenie kanału 0.2, Rz.d.=113.49
Proj. włączenie kanału 0.2, Rz.d.=113.39
Proj. włączenie kanału 0.2, Rz.d.=113.19
Istn. kabel telek.
Istn. wod. 32
Proj. włączenie na trójnik
Proj. włączenie kanału 0.2, Rz.d.=112.89
Proj. studzienka kanalizacyjna DN1200
Proj. włączenie kanału 0.2, Rz.d.=112.50
Istn. wod. 200, Rz.o.=113.10
Istn. wod. 32
Istn. gaz. 32, Rz.o.=112.97
Istn. kan. deszcz. 400, Rz.d.=112.87
Istn. kabel energ.
Proj. studzienka kanalizacyjna DN1200
Proj. włączenie kanału 0.2, Rz.d.=112.40
Proj. włączenie kanału 0.2, Rz.d.=112.90
Proj. studzienka kanalizacyjna DN1200
Proj. włączenie do kanału 0.3, Rz.d.=112.19
Proj. wpust uliczny, Rz.d.=112.14
Proj. studzienka kanalizacyjna DN1200
Proj. włączenie do kanału 0.3, Rz.d.=112.19
Proj. wpust uliczny, Rz.d.=112.64
Istn. kan. deszcz. 400, Rz.d.=113.80
Proj. studzienka kanalizacyjna DN1200
Proj. włączenie do kanału 0.3, Rz.d.=112.19
Istn. gaz. 63
Proj. połączenie z odw. liniowym
Istn. kabel telek.
Istn. kabel telek.
Istn. kabel energ.
Proj. studzienka kanalizacyjna DN1200
Proj. włączenie do kanału 0.3, Rz.d.=112.19
Istn. gaz. 63
Istn. kabel telek.
Istn. kabel telek.
Proj. połączenie z odw. liniowym
Istn. kabel energ.
115.15
115.01
114.51
114.46
113.92
115.10
115.00
114.54
114.50
113.92
112.06
112.09
112.17
112.19
112.20
112.29
112.30
112.32
112.33
112.36
112.40
3.09
2.82
2.22
2.16
1.52
0.24%
139.58m
ø0,3m PVC L=139.58m
0.00
10.48
45.71
51.17
58.32
95.24
99.26
107.26
112.78
124.61
139.58
51.17
44.07
4.02
40.32
115.01
114.95
115.00
115.00
112.19
112.99
113.04
2.82
2.02
1.91
4.31%
1.26m
ø0,2m
PVC
0.00
1.26
1.26
115.01
114.95
115.00
115.00
112.19
113.49
113.54
2.82
1.52
1.41
1.68%
3.25m
ø0,2m
PVC
0.00
3.25
3.25
115.01
114.87
115.00
115.00
112.19
113.39
113.47
2.82
1.62
1.40
1.77%
4.77m
ø0,2m
PVC
0.00
4.77
4.77
115.01
114.75
115.00
115.00
112.19
113.19
113.25
113.29
113.35
2.82
1.82
1.40
1.92%
8.56m
ø0,2m
PVC
0.00
3.33
5.22
8.56
8.56
KD14
0
KD14.2
KD14.3
KD14.4
1
KD14.5
KD14.2
KD14.2.2
0
KD14.2
KD14.2.4
0
KD14.2
KD14.2.1
0
KD14.2
KD14.2.3
0

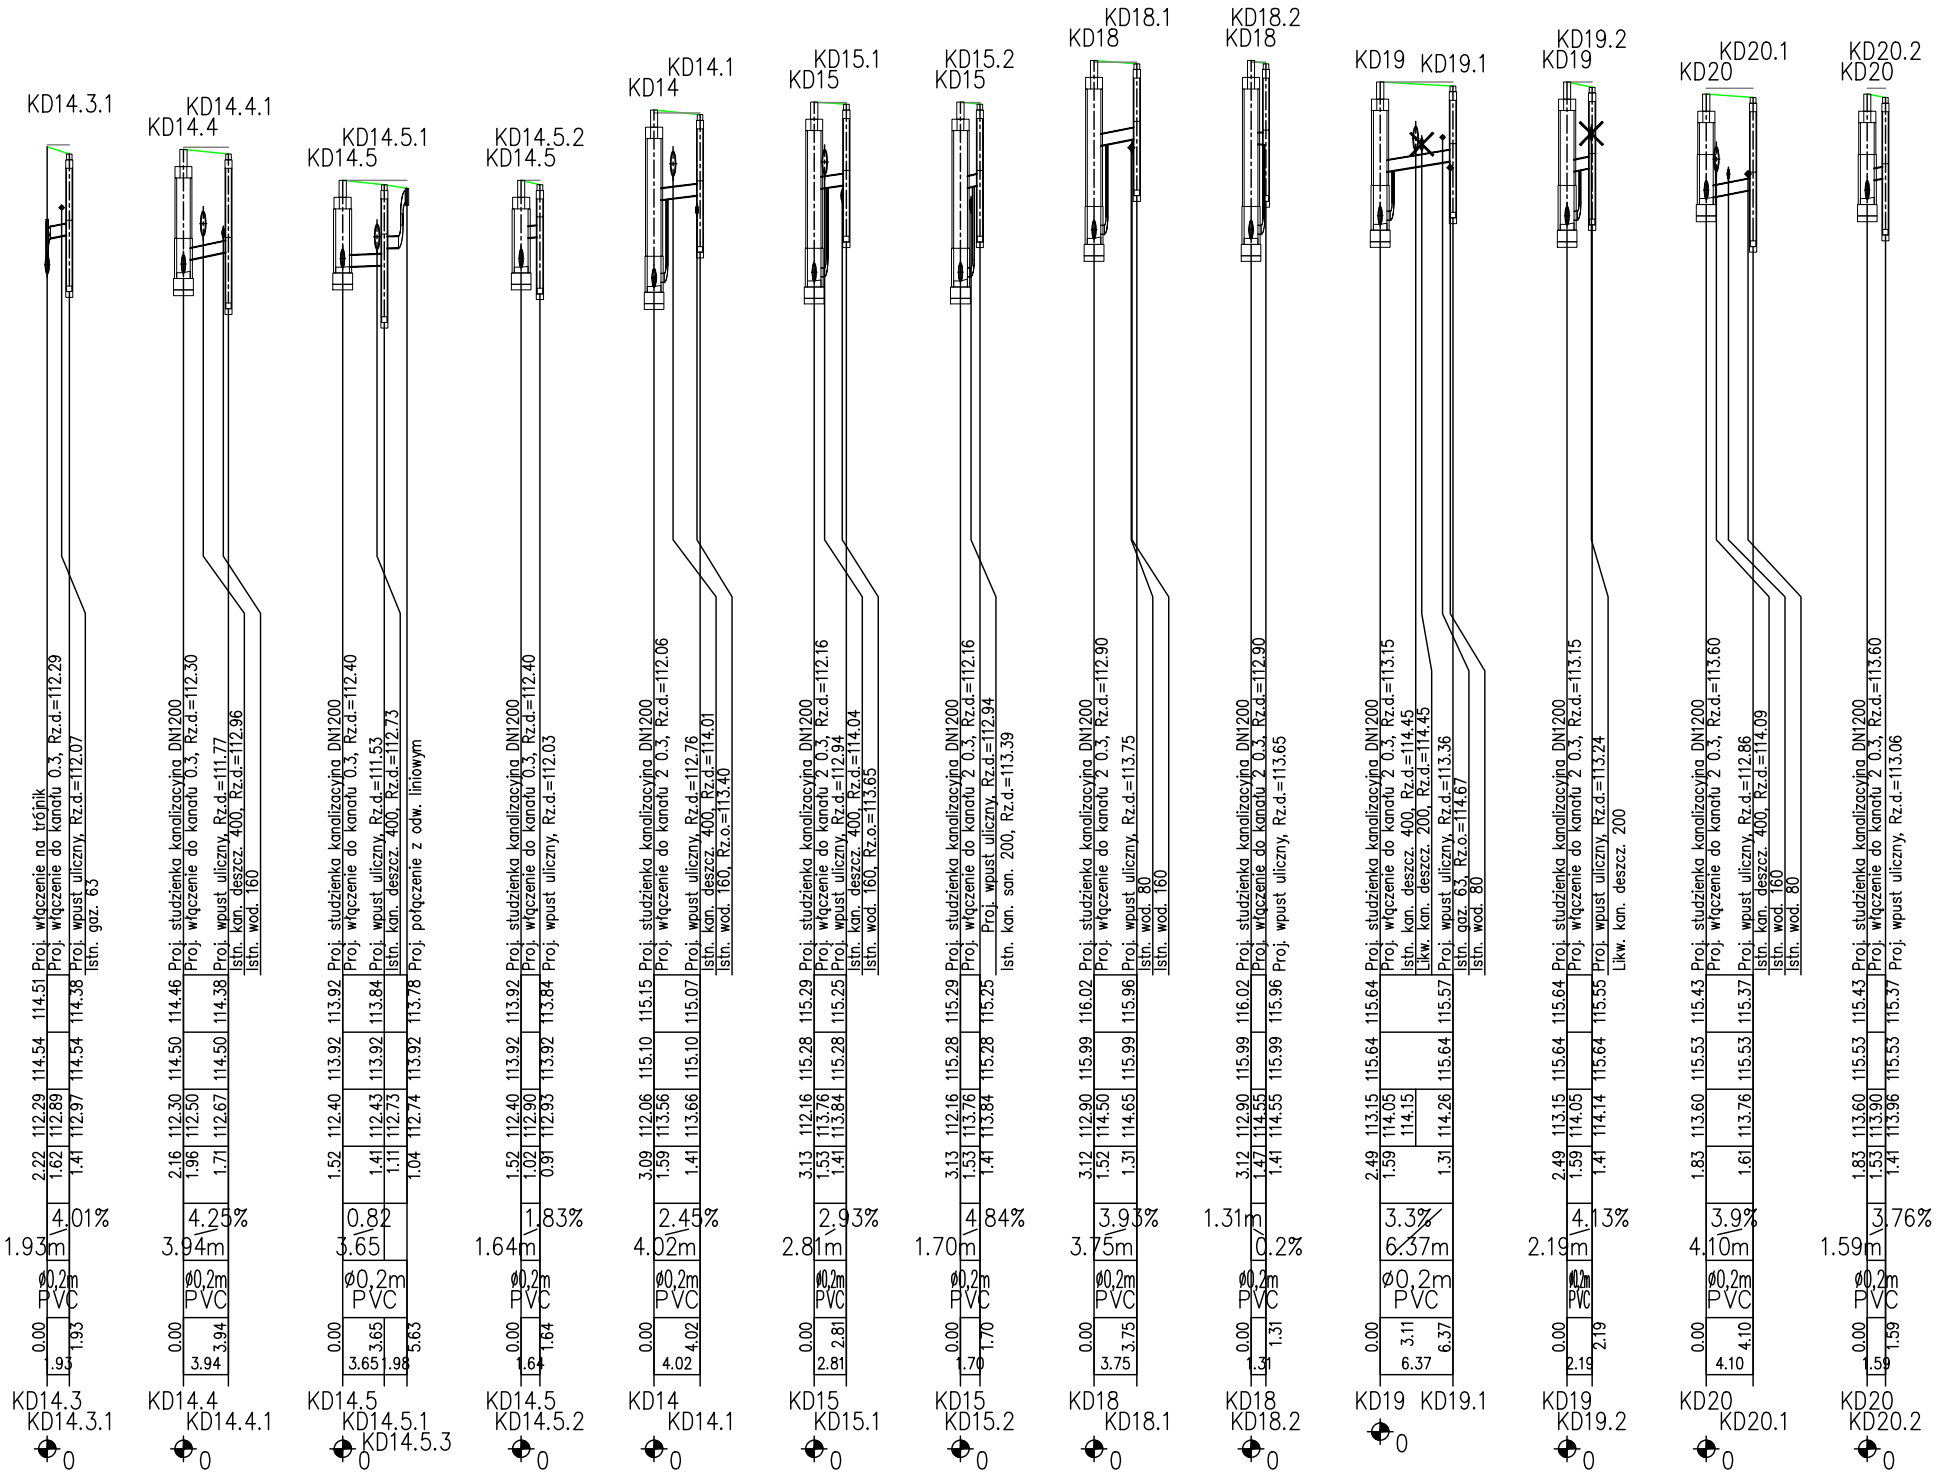
KD14.3.1
Proj. włączenie na trójnik
Proj. włączenie do kanału 0.3, Rz.d.=112.29
Proj. wpust uliczny, Rz.d.=112.07
Istn. gaz. 63
114.51
114.54
114.38
114.54
112.29
112.89
112.97
2.22
1.62
1.41
4.01%
1.93m
⌀0,2m PVC
0.00
1.93
1.93
KD14.3
KD14.3.1
0
KD14.4.1
KD14.4
Proj. studzienka kanalizacyjna DN1200
Proj. włączenie do kanału 0.3, Rz.d.=112.30
Proj. wpust uliczny, Rz.d.=111.77
Istn. kan. deszcz. 400, Rz.d.=112.96
Istn. wod. 160
114.46
114.50
114.38
114.50
112.30
112.50
112.67
2.16
1.96
1.71
4.25%
3.94m
⌀0,2m PVC
0.00
3.94
3.94
KD14.4
KD14.4.1
0
KD14.5.1
KD14.5
Proj. studzienka kanalizacyjna DN1200
Proj. włączenie do kanału 0.3, Rz.d.=112.40
Proj. wpust uliczny, Rz.d.=111.53
Istn. kan. deszcz. 400, Rz.d.=112.73
Proj. połączenie z odw. liniowym
113.92
113.92
113.84
113.92
113.78
113.92
112.40
112.43
112.73
112.74
1.52
1.41
1.11
1.04
0.82
3.65
⌀0,2m PVC
0.00
3.65
5.63
3.65
1.98
KD14.5
KD14.5.1
KD14.5.3
0
KD14.5.2
KD14.5
Proj. studzienka kanalizacyjna DN1200
Proj. włączenie do kanału 0.3, Rz.d.=112.40
Proj. wpust uliczny, Rz.d.=112.03
113.92
113.92
113.84
113.92
112.40
112.90
112.93
1.52
1.02
0.91
1.83%
1.64m
⌀0,2m PVC
0.00
1.64
1.64
KD14.5
KD14.5.2
0
KD14.1
KD14
Proj. studzienka kanalizacyjna DN1200
Proj. włączenie do kanału 2 0.3, Rz.d.=112.06
Proj. wpust uliczny, Rz.d.=112.76
Istn. kan. deszcz. 400, Rz.d.=114.01
Istn. wod. 160, Rz.o.=113.40
115.15
115.10
115.07
115.10
112.06
113.56
113.66
3.09
1.59
1.41
2.45%
4.02m
⌀0,2m PVC
0.00
4.02
4.02
KD14
KD14.1
0
KD15.1
KD15
Proj. studzienka kanalizacyjna DN1200
Proj. włączenie do kanału 2 0.3, Rz.d.=112.16
Proj. wpust uliczny, Rz.d.=112.94
Istn. kan. deszcz. 400, Rz.d.=114.04
Istn. wod. 160, Rz.o.=113.65
115.29
115.28
115.25
115.28
112.16
113.76
113.84
3.13
1.53
1.41
2.93%
2.81m
⌀0,2m PVC
0.00
2.81
2.81
KD15
KD15.1
0
KD15.2
KD15
Proj. studzienka kanalizacyjna DN1200
Proj. włączenie do kanału 2 0.3, Rz.d.=112.16
Proj. wpust uliczny, Rz.d.=112.94
Istn. kan. san. 200, Rz.d.=113.39
115.29
115.28
115.25
115.28
112.16
113.76
113.84
3.13
1.53
1.41
4.84%
1.70m
⌀0,2m PVC
0.00
1.70
1.70
KD15
KD15.2
0
KD18.1
KD18
Proj. studzienka kanalizacyjna DN1200
Proj. włączenie do kanału 2 0.3, Rz.d.=112.90
Proj. wpust uliczny, Rz.d.=113.75
Istn. wod. 80
Istn. wod. 160
116.02
115.99
115.96
115.99
112.90
114.50
114.65
3.12
1.52
1.31
3.93%
3.75m
⌀0,2m PVC
0.00
3.75
3.75
KD18
KD18.1
0
KD18.2
KD18
Proj. studzienka kanalizacyjna DN1200
Proj. włączenie do kanału 2 0.3, Rz.d.=112.90
Proj. wpust uliczny, Rz.d.=113.65
116.02
115.99
115.96
115.99
112.90
114.55
114.55
3.12
1.47
1.41
1.31m
0.2%
⌀0,2m PVC
0.00
1.31
1.31
KD18
KD18.2
0
KD19
KD19.1
Proj. studzienka kanalizacyjna DN1200
Proj. włączenie do kanału 2 0.3, Rz.d.=113.15
Istn. kan. deszcz. 400, Rz.d.=114.45
Likw. kan. deszcz. 200, Rz.d.=114.45
Proj. wpust uliczny, Rz.d.=113.36
Istn. gaz. 63, Rz.o.=114.67
Istn. wod. 80
115.64
115.64
115.57
115.64
113.15
114.05
114.15
114.26
2.49
1.59
1.31
3.3%
6.37m
⌀0,2m PVC
0.00
3.11
6.37
6.37
KD19
KD19.1
0
KD19.2
KD19
Proj. studzienka kanalizacyjna DN1200
Proj. włączenie do kanału 2 0.3, Rz.d.=113.15
Proj. wpust uliczny, Rz.d.=113.24
Likw. kan. deszcz. 200
115.64
115.64
115.55
115.64
113.15
114.05
114.14
2.49
1.59
1.41
4.13%
2.19m
⌀0,2m PVC
0.00
2.19
2.19
KD19
KD19.2
0
KD20.1
KD20
Proj. studzienka kanalizacyjna DN1200
Proj. włączenie do kanału 2 0.3, Rz.d.=113.60
Proj. wpust uliczny, Rz.d.=112.86
Istn. kan. deszcz. 400, Rz.d.=114.09
Istn. wod. 160
Istn. wod. 80
115.43
115.53
115.37
115.53
113.60
113.76
1.83
1.61
3.9%
4.10m
⌀0,2m PVC
0.00
4.10
4.10
KD20
KD20.1
0
KD20.2
KD20
Proj. studzienka kanalizacyjna DN1200
Proj. włączenie do kanału 2 0.3, Rz.d.=113.60
Proj. wpust uliczny, Rz.d.=113.06
115.43
115.53
115.37
115.53
113.60
113.90
113.96
1.83
1.53
1.41
3.76%
1.59m
⌀0,2m PVC
0.00
1.59
1.59
KD20
KD20.2
0

LEGENDA:

─	teren istniejący
🟩	teren projektowany

Inwestor:
Gmina Barwice,
78-460 Barwice,
ul.Zwycięzców 22.

adres inwestycji:
m. Barwice, ulica Rzeczna i Podgórna.

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Przebudowa dróg/ulic Rzecznej i Podgórnej w Barwicach.

RODZAJ OPRACOWANIA:
PROJEKT TECHNICZNY.

TYTUŁ RYSUNKU:
Profil podłużny sieci i przykanalików kanalizacji deszczowej.

IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż. Andrzej Rychlicki	PODPIS PROJEKTANTA
NR UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	224/Sz/82	
DATA SPORZĄDZENIA	GRUDZIEŃ 2021r.	
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO	mgr inż. Jakub Biskupski	PODPIS PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO
NR UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	WKP/0149/POOS/11	Biskupski
DATA SPORZĄDZENIA	GRUDZIEŃ 2021r.	

Firma Projektowo-Budowlana
"AR-tech"
ul. Bat. Chłopskich 37/43
70-764 Szczecin
tel./fax +48 (091) 4 693 034
tel. kom. 0502 634 199
Rok założenia 1992

SKALA	NR RYS.
1:100/500	2