


Profil podłużny sieci

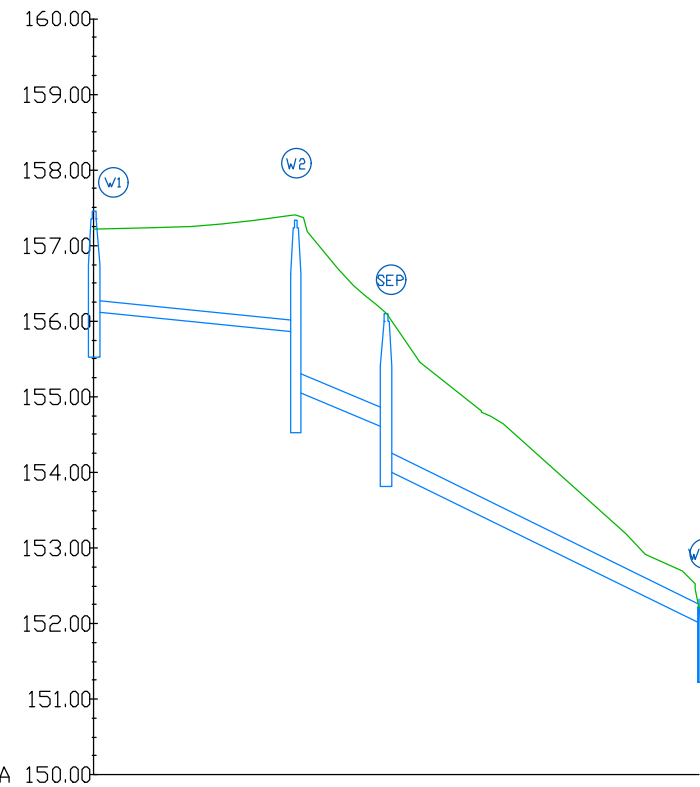

POZIOM ODDNIESIENIA 150.00

Rzędna pokrywy/wpustu	157.07	157.29	156.10	
Rzędna dna kanału	155.66	154.67	153.96	152.10
Zagłębienie dna	1.86	2.641		
Spadek		1.01%	4.16%	4.92%
Średnica i materiał rury		DN 150 PVC	DN 250 PVC	DN 250 PVC
Odległość	0.00	26.71	38.66	79.96
Długość odcinka		26.71	11.95	41.30

	DenDroGIS MARCIN BATKO ul. Jeziorna 1a, 77-400 Złotów e-mail. biuro.dendrogis@gmail.com www.dendrogis.pl, kom. 662 998 220 NIP 767-147-67-79			INWESTOR Gmina Barwice ul. Zwycięzców 22 78-460 Barwice	
	OBIEKT: BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ				
RYSUNEK: PRZEKRÓJ PODŁUŻNY SIECI				NR RYSUNKU 3	
ADRES:	MIEJSCOWOŚĆ	ULICA	JEDNOSTKA EW/OBRĘB	DZIAŁKI	
	78-460 Barwice	1000 Lecia	321502_4.0006 Barwice	17, 27, 28, 29	
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO		NR UPRAWNIEN BUD.	DATA	PODPIS
Projektant	mgr inż. Małgorzata Fertala		UAN-8345/1360/89	01/2022	
Opracował	mgr inż. Marcin Batko			01/2022	
BRANŻA IS	STADIUM PAB	ROK OPR. 2022	NR UMOWY IOŚ.271.1.58.2020		1:100/1000 SKALA